


Ściany oddzielające żłobek EI120

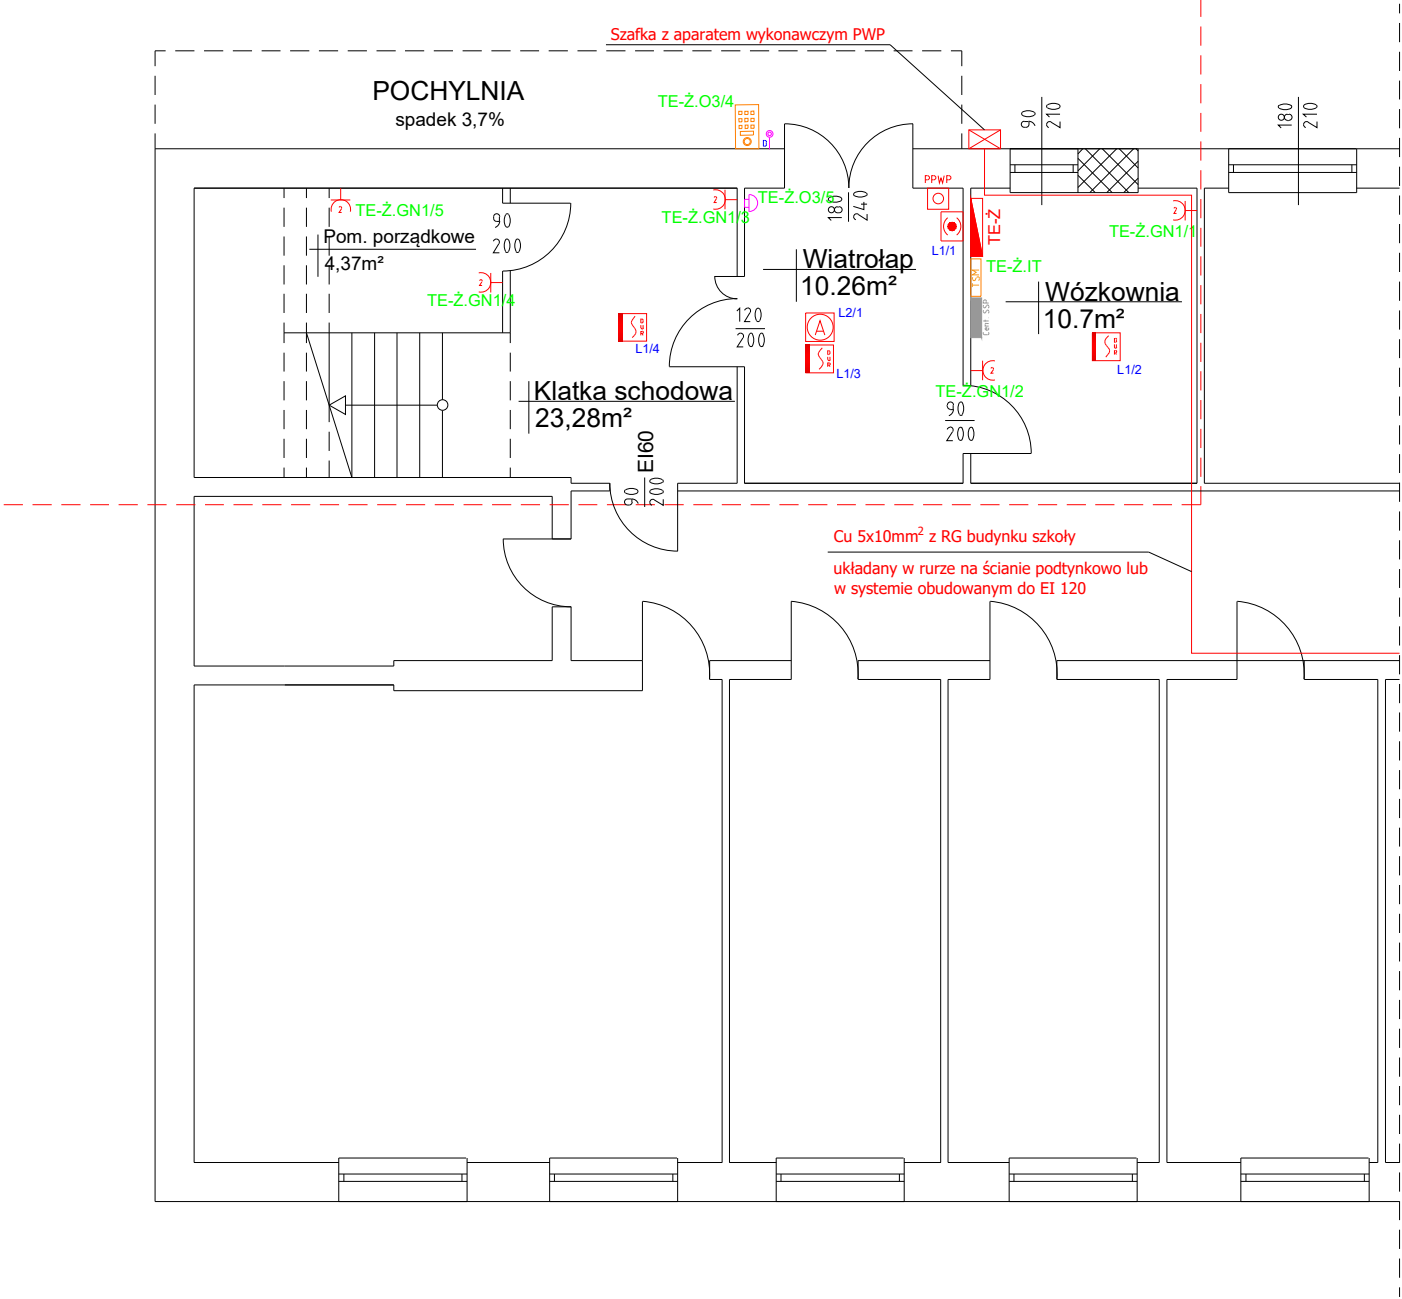

2.1m od poziomu gruntu
do poziomu posadzki parteru

LEGENDA SYMBOLI/OZNACZEŃ:	
	– Gniazdo podwójne IP 20
	– Gniazdo pojedyncze IP 44
	– Gniazdo dedykowane – lodówka
	– Wypust zasilający dzwonek
	– Łącznik dzwinkowy (przycisk monostabilny)
	TE-Ż.XX – Numeracja: rozdzielnica.obwód/urządzenie
	– Domofon
	– Rozdzielnia żłobka p/t
	– Rozdzielnica teleinformatyczna p/t
	– Szafka IP65 z aparatem wykonawczym PWP
	– Przycisk PWP
	– Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001M
	– Sygnalizator optyczno–akustyczny SA–K7
	– Optyczna czujka dymu DUR–4046
	Centr. SSP – Centrala POLON 4100

Temat:			
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEDLNIE NA ODDZIAŁ ŻŁOBKA – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH			
Adres			
Szkoła Podstawowa w Bedlnie Bedlno 31B 99–311 Bedlno			
Inwestor:			
GMINA BEDLNO BEDLNO 24 99–311 BEDLNO			
Branża:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
główny projektant:			
mgr inż. Sławomir Wochniak uprawnienia 147/01/Wł.			
opracowujący:			
mgr inż. Paweł Kroczyński			
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW ELEKTRYCZNYCH I SSP			
09.2020r.	SKALA:	1:100	E–03