


Istniejąca rozdzielnica RG

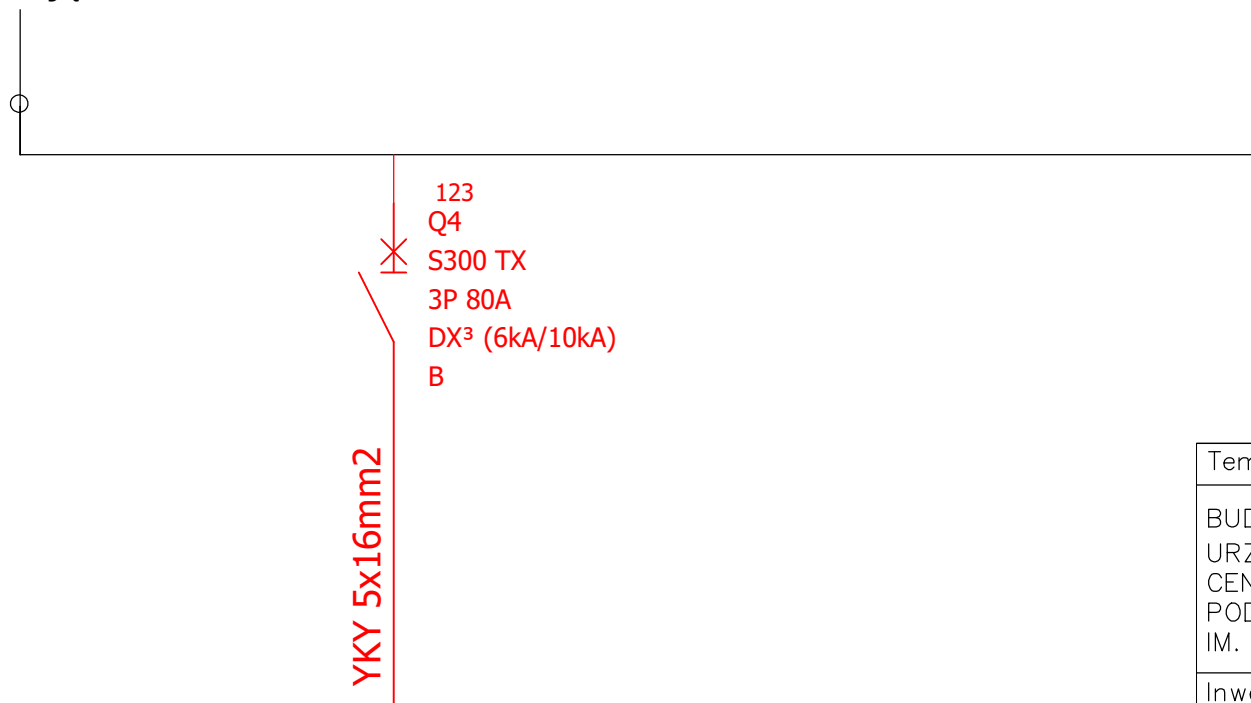

TABLICA ELEKTRYCZNA
KOTŁOWNI - TK

UWAGA!

Należy zweryfikować kabel zasilający rozdzielnicę RG, czy jego wytrzymałość prądowa jest wystarczająca po dołożeniu nowego zasilania tablicy TK. W przypadku zbyt małego przekroju przewidzieć konieczność wymiany na kabel o większym przekroju.

Temat:			
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZĄDZEŃ MODERNIZOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 37 ŁĘCZYCKIEGO PUŁKU PIECHOTY IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PLECKIEJ DĄBROWIE			
Inwestor:			
GMINA BEDLNO BEDLNO 24 99–311 BEDLNO			
Branża:			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
główny projektant:			
mgr inż. Sławomir Wochniak uprawnienia 147/01/WŁ			
opracowujący:			
mgr inż. Paweł Kroczyński			
Nazwa rysunku:			
SCHEMAT ROZBUDOWY ISTN. ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU RG			
09.2020r.	SKALA:	—	E—02